

KODOTRANS

Производство трансформаторов и моточных изделий

РФ, 115124, г. Москва ул. Электродная 13, стр 32

Тел. : +7-495-278-07-50

E-mail: info@kodo-trans.ru

https://kodo-trans.ru/


ТРАНСФОРМАТОР KST-TSD-825

трансформатор для импульсного источника питания на микросхеме TOP221P от Power Integration

Электрические характеристики при рабочей температуре 25°C

| Параметры | Предельные значения | | | Един. изм. |
|--|---------------------|----------|-------|------------|
| | Мин. | Ном. | Макс. | |
| Индуктивность первичной обмотки (2-1) Частота 100 КГц @ 0.250 В | 3.48 | 4.00 | 4.52 | мкГн |
| Соотношение витков обмоток: Вторичная (8-5) : Первичная (2-1) | - | 1:8.375 | - | ±3% |
| Дополнительная (4-3) : Первичная (2-1) | - | 1:14.889 | - | ±3% |
| Индуктивность рассеяния 100 КГц @ 0.250 В | - | - | 120.0 | мкГн |
| Гальваническая развязка Первичная – вторичная обмотка | 3000 | - | - | В |
| Дополнительная обмотка - вторичная обмотка | 3000 | - | - | В |
| АС входное напряжение 47/400 Гц | 85 | - | 265 | Vdc |
| Выходное напряжение | - | 12.0 | - | Vdc |
| Выходной ток | 0.0 | - | 300 | мА |
| Выходной ток (пиковые значения) | 0.0 | - | 400 | мА |


Схема электрическая принципиальная

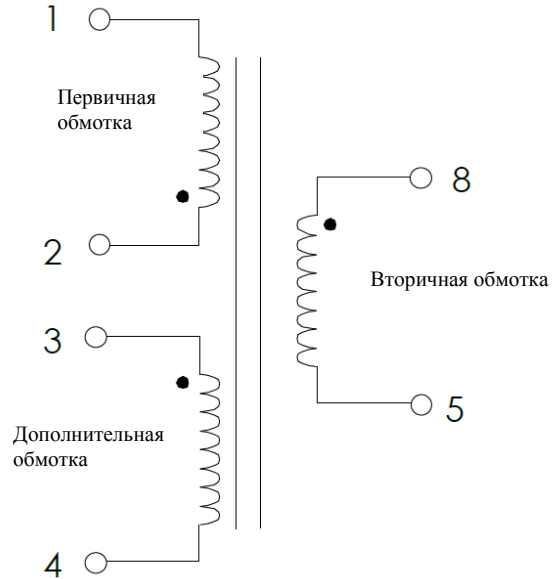

Описание:

- А) Все материалы соответствуют требованиям стандартов "UL", "CSA" и "IEC".
- Б) Рабочая температура -40...+125.
- В) Прочность изоляции 3000В.
- Г) Типоразмер EE16

Габаритные и посадочные размеры, мм

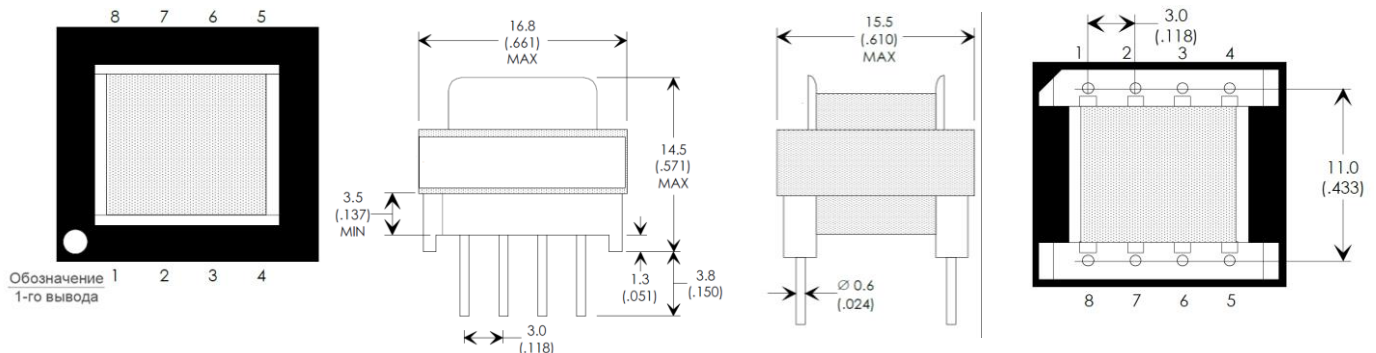

- Первый вывод обозначен белой точкой.
- Изделие пропитано электротехническим лаком.
- Сердечник скреплен по периметру пленкой.
- На изделии нанесена маркировка – Наименование, Дата, Месяц, Год выпуска.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Специальные требования:
Соблюдайте все инструкции, указанные в техническом паспорте, особенно:
-профиль пайки должен соответствовать со спецификацией технической пайки волной, в противном случае это приведет к аннулированию гарантии.
-пайка достигается только после оценки и утверждения.
-все продукты должны быть использованы до конца периода 12 месяцев с даты производства (указана на изделии или упаковке), иначе 100% пайка не гарантируется.
- нарушение условий эксплуатации изделий, таких как превышение номинального тока приведет к аннулированию гарантии.
-при большой массе изделия сильные удары и высокие ускорения могут повредить электрическое соединение или печатную плату, что приведет к аннулированию гарантии.
Этот электронный компонент был разработан и создан для использования только в общих цепях электронного оборудования. Этот продукт не допускается к эксплуатации в оборудовании с повышенными требованиями к безопасности и надежности, а также в изделиях, где отказ изделия может привести к серьезной травме или смерти, если стороны не заключили соответствующее соглашение, специально регулирующее такое использование.
Кроме того, изделия компании КОДО-ТРАНС не разрабатывались и не предназначены для использования в военной, аэрокосмической, авиационной технике, а также в системах автоматики на объектах ядерной промышленности, подводных лодках, транспорте (системах автоматического регулирования, управления движением поездов, управления кораблями), системах передачи сигналов, предупреждения стихийных бедствий, медицинском оборудовании, информационных сетях и т.д. Компания КОДО-ТРАНС должна быть проинформирована о намерениях такого использования до стадии проектирования. Кроме того, необходимо выполнить достаточное количество проверок оценки надежности для безопасности для каждого электронного компонента, который используется в электрических цепях, где требуется высокая безопасность, надежность и долговечность.

СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ КО ВСЕМ ИЗДЕЛИЯМ, ВЫПУСКАЕМЫМ КОМПАНИЕЙ КОДО-ТРАНС.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Все рекомендации по применению должны быть соблюдены.
Не допускается использование и эксплуатация изделий КОДО-ТРАНС в условиях окружающей среды, при которых возможно расплавление или повреждение изоляции проводов. Если изделия планируется заливать компаундом по ТЗ заказчика, то, возможно, заливочный компаунд может повредить изделия КОДО-ТРАНС при отверждении. Соответственно невозможно гарантировать электрические, а также механические характеристики после заливки. После заливки изделия в целом должны быть проверены на работоспособность и отсутствие повреждений внутри. Ответственность за применимость конкретных изделий и использования в специализированной конструкции лежит на Заказчике. Заказные изделия имеют все технические характеристики стандартных продуктов.
Отмывочные средства, которые используются в специальных применениях, могут повредить или изменить характеристики компонентов, каркаса, выводов или терминалов.
Не допускается прямое механическое воздействие на изделие (сильный удар, падение с высоты и проч.), которое может вызвать сколы или разлом ферритового материала сердечника вследствие его хрупкости.

| Дата Изм. | Описание изменения | Чертеж Трансформатора | |
|-----------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | | KST-TSD-0825 | |
| | | Дата: | 07.12.2019 |
| | | Разработал: | Мороко С.К. |
| | | Утвердил: | Койфман И.И. |